



NE 1.1 V3

Підключення у котлах іншого виробника

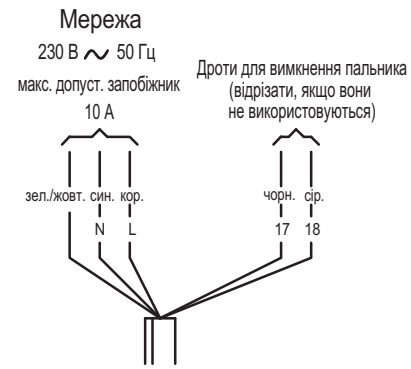


З'єднувальні клеми в регулювальних пристроях Bosch Thermotechnik

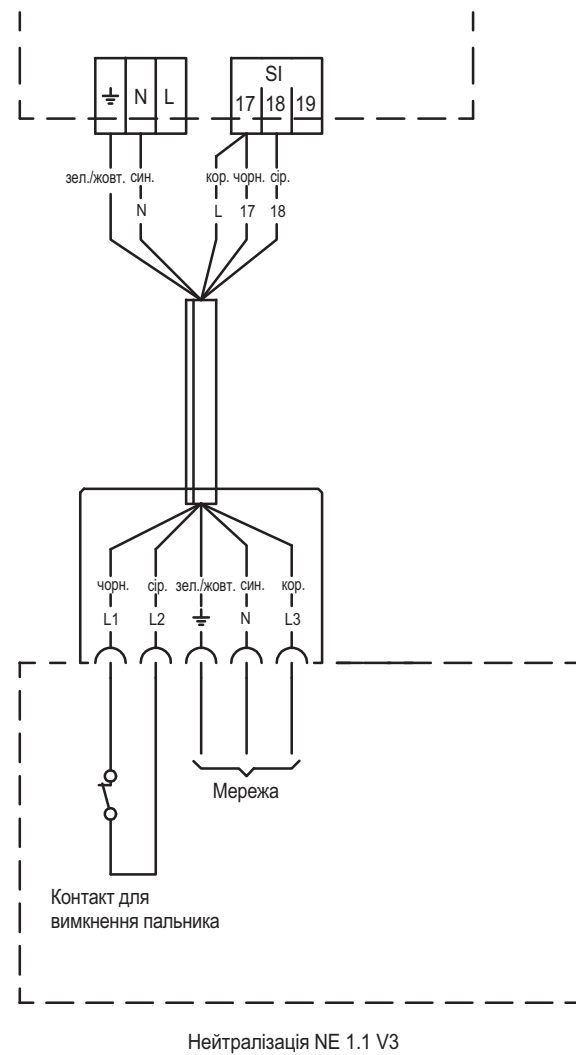

Споживання електроенергії нейтралізуючим пристроєм 1,7 ампер


NE 1.1 V3 в якості заміни для N 2.x та N 3.x

З'єднувальні клеми в регулювальних пристроях Buderus PGW 2790 plus

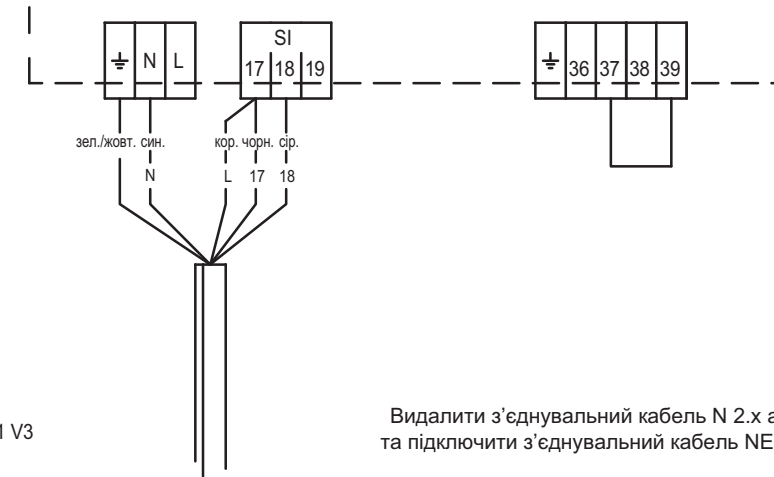

Видалити з'єднувальний кабель N 2.x або 3.x
та підключити з'єднувальний кабель NE 1.1 V2.

З'єднувальні клеми в регулювальних пристроях Buderus HS 3306

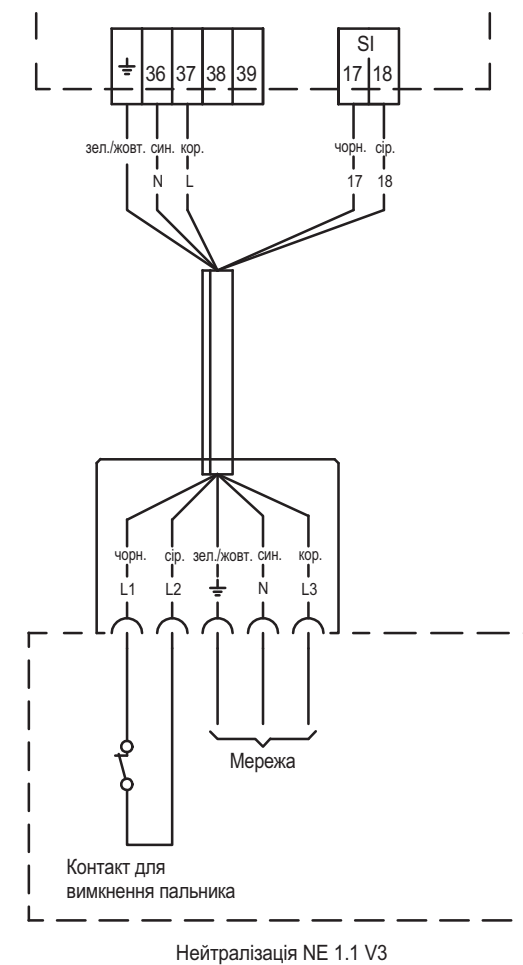

Видалити з'єднувальний кабель N 2.x або 3.x
та підключити з'єднувальний кабель NE 1.1 V2.
Залишити функціональний модуль в регулювальному приладі. Перемикач в автоматичному положенні.

Споживання електроенергії нейтралізуючим пристроєм 1,7 ампер

